


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

- Примечание:
- 1) Нанести маркировку проводов;
 - 2) Нанести маркировку клемм;
 - 3) Нанести маркировку оборудования;
 - 4) Нанести маркировку на дверцу шкафа;
 - 5) Резистор 4,7кОм, поставляется в комплекте с C2000-4;
 - 6) Линии питания 24В и линии связи выполнить проводом сечением 0,75мм²;
 - 7) Предусмотреть заземление корпуса, монтажной платы, дверцы шкафа;

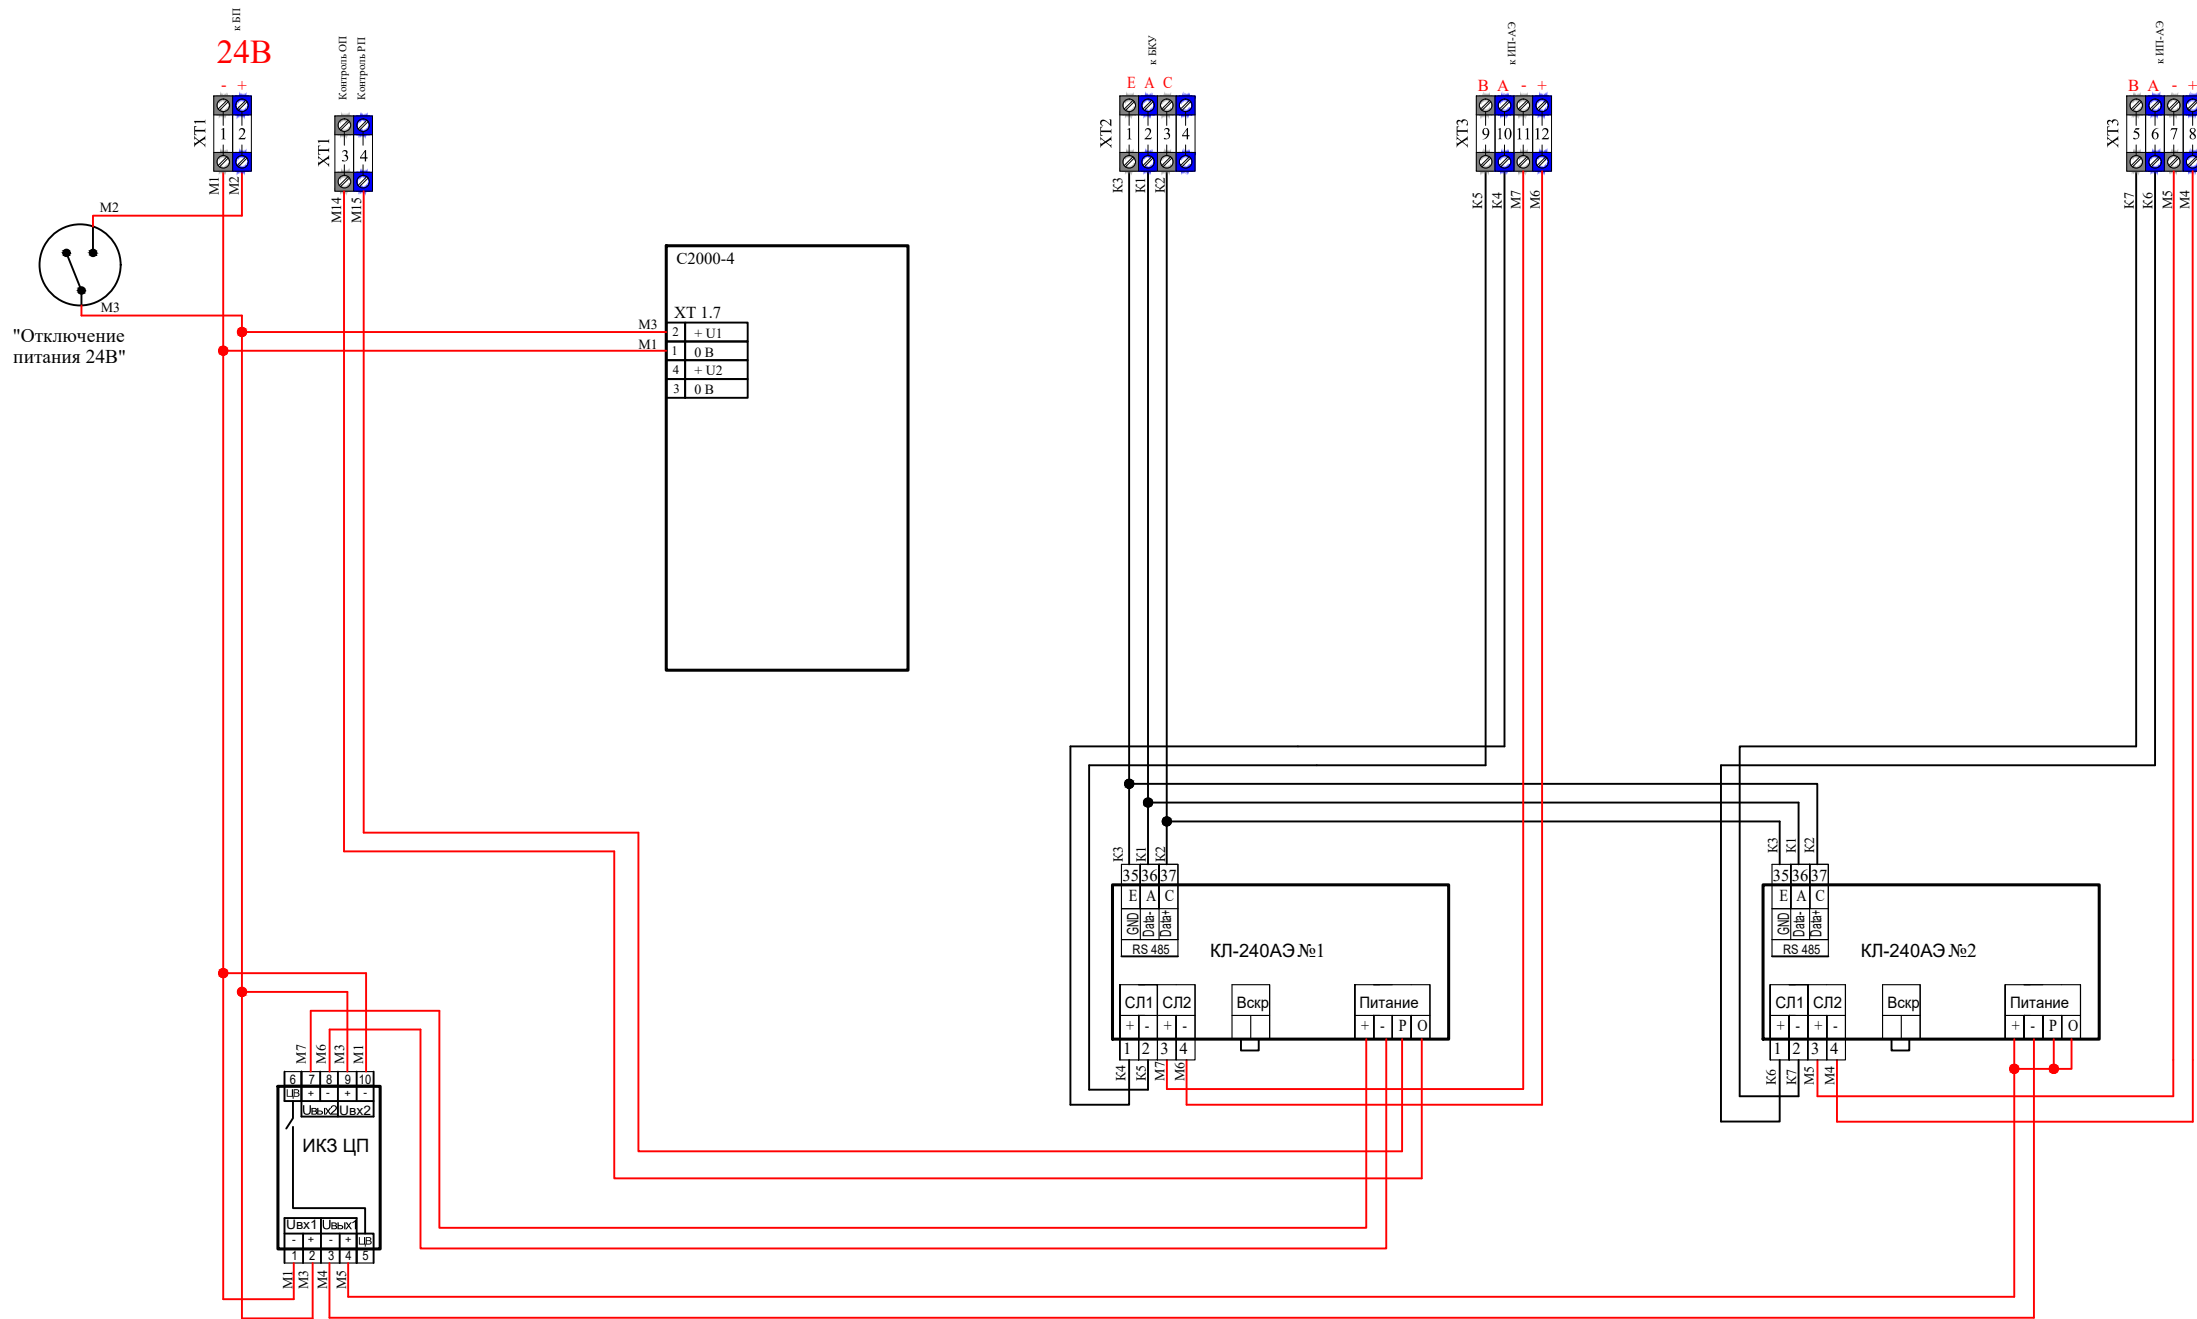

						АПТ.ТЗ 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожаротушения с управляемым пуском		
Разраб.	Зорина							
Проверил						Техническое задание на изготовление ШЧО. Схема электрических соединений. ИП-АЭ		
Н.контр.								
						Стадия	Лист	Листов
						Р	15.2	
						ГЕФЕСТ группа компаний		