



ООО «Холдинг Гефест»

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, литера "А"
Тел./факс (812) 600-69-11

www.gefest-spb.ru

Техподдержка: support@gefest-spb.ru



Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.ПБ97.В.00455/23

**Ороситель спринклерный (дренчерный) водяной и пенный (универсальный) общего назначения
«Аква-Гефест»**

Паспорт

С(Д)УОО-РВ(Н)о(д)0,3-R½.P57(68,79,93).B2-«Аква-Гефест»

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Ороситель предназначен для разбрызгивания огнетушащего вещества: воды, водных растворов и пены низкой кратности из водного раствора пенообразователя - концентрации 1, 3, 6 % (у данного пенообразователя обязательно должен быть сертификат соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017) и распределения его по защищаемой площади с целью тушения очагов пожара или их локализации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/ п	Наименование параметров	Значение для оросителей с диаметром выходного отверстия, мм	
		9,4	
1.	Диапазон рабочего давления, МПа Для воды: Для пены:	0,1–1,0 0,15–1,0	
2.	Защищаемая площадь при высоте установки оросителя над орошаемой поверхностью 2,5 м, м ² , не менее	12	
3.	Коэффициент производительности	0,3	
4.	Интенсивность орошения при высоте установки оросителя над орошаемой поверхностью 2,5 м: Для воды: При 0,1 МПа (При 0,3 МПа) Для пены: При 0,15 МПа (При 0,3 МПа)	Положение розетки вниз	Положение розеткой вверх
		0,048 (0,088)	0,075 (0,120)
		0,060 (0,100)	0,095 (0,132)
5.	Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей, °С	57±3, 68±3, 79±3, 93±3	
6.	Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе спринклерных оросителей	оранжевый для 57°С, красный для 68°С, жёлтый для 79°С, зеленый для 93°С	
7.	Коэффициент тепловой инерционности, (м·с) ^{0,5} с колбой 3 мм, не более с колбой 5 мм, не более	50	
		80	

Продолжение таблицы 1

8	Габаритные размеры, мм, не более – Положение розеткой вниз – Положение розеткой вверх	56 x 29 56 x 43
9	Масса, кг, не более	0,08
10	Присоединительная резьба	R $\frac{1}{2}$
11	К-фактор, GPM/PSI $^{1/2}$ (LPM/bar $^{1/2}$)	4,0 (57)

* - для спринклерного оросителя.

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды ороситель соответствует исполнению В, категории размещения 2 по ГОСТ 15150 с предельным значением температуры воздуха от минус 50 до плюс 45°С. Изделие неразборное, неремонтируемое.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Количество
КФСТ.423219.147	С(Д)УОО-РВ(Н)о(д)0,3-R $\frac{1}{2}$.P57(68, 79, 93).В2-«Аква-Гефест»	По заявке
КФСТ.423219.147 ПС	Паспорт	1 на партию
КФСТ.764432.004	Ключ Д-У	По заявке
КФСТ.735000.003.001; КФСТ.735000.020	Цоколь и вставка для оросителей**	По заявке

Запись условного обозначения оросителей в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002. Ороситель выпускается без покрытия (буква «о» перед значением коэффициента производительности) и с декоративным покрытием («д» - при заказе указать никелированный, белый или номер по каталогу RAL).

** Для оросителей монтажным расположением вниз

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Работы, связанные с монтажом и эксплуатацией оросителя, должны проводиться персоналом, имеющим право на проведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, работающими под давлением, изучившим настоящий паспорт на данное изделие и при соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91.

5 МОНТАЖ

Перед монтажом необходимо провести визуальный осмотр: на наличие маркировки; на отсутствие разрушения колбы или трещин в колбе и утечки из нее жидкости (только для спринклерных оросителей); на отсутствие механических повреждений розетки, дужек корпуса и присоединительной резьбы; на отсутствие засорения проточной части.

На распределительном трубопроводе просверлить отверстия в местах, указанных в проекте, приварить муфты, ввернуть в них оросители ключом (Ключ Д-У) с усилием затяжки 9,5-15 Нм. Для оросителей герметичность соединения обеспечивается с помощью уплотнительного материала (лен сантехнический чесаный, лента ФУМ, анаэробные герметики. В случае обнаружения капель воды по месту соединения оросителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических испытаний трубопроводов с установленными оросителями следует повернуть ороситель на $\frac{1}{4}$ оборота. Оросители могут устанавливаться в цоколь со вставкой. Оросители, устанавливаемые вертикально розеткой вниз, можно монтировать совместно с решеткой.

Внимание! Во избежание механических повреждений при затяжке оросителей на распределительном трубопроводе следует проводить работы ключом (Ключ Д-У).

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует безотказную работу оросителя в течение 12 месяцев со дня продажи заказчику, но не более 24 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты в кратчайшие возможные сроки. Изготовитель имеет право снять гарантию в случаях вандализма и иных форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, иные стихийные бедствия). О наличии на объекте условий для прекращения обязательств по гарантийному ремонту обслуживающая организация должна своевременно проинформировать организацию-поставщика оборудования и организацию, являющуюся фактическим владельцем оборудования.

Срок службы оросителя не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию. По истечении срока службы изделие рекомендуется заменить.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих технические характеристики изделия.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При выявлении неисправностей в изделии необходимо составить рекламационный акт, в котором должны быть указаны дата изготовления изделия, дата ввода в эксплуатацию и описана причина неисправности.

Изделие вместе с актом следует направлять в организацию, продавшую его, или по адресу:

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, литера "А"
ГК "Гефест", E-mail: support@gefest-spb.ru, телефон: 8-(812)-600-69-11

8 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировать упакованными в ящиках в крытых транспортных средствах любого вида на любые расстояния в соответствии с правилами, действующими на данный вид транспорта.

Хранить при температуре от минус 50 °С до плюс 45 °С в условиях, исключающих прямое воздействие атмосферных осадков.

При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 15846.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оросители спринклерные (дренчерные) водяные и пенные (универсальные) общего назначения «Аква-Гефест»

С(Д)УО0-РВ(Н)о(д)0,3- $R\frac{1}{2}$.P57(68, 79, 93).B2-«Аква-Гефест»,
(нужные значения обвести)

покрытие – никель, белый, _____ (нужные значения обвести или вписать)
термоколба – 3 мм, 5 мм (нужные значения обвести)

партия № _____ соответствуют требованиям ТУ 28.99.52-024-98632430-2018
и признаны годными к эксплуатации.

М.п.

Дата выпуска _____

Подпись лица, ответственного за приемку _____

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Оросители спринклерные (дренчерные) водяные и пенные (универсальные) общего назначения «Аква-Гефест»

С(Д)УО0-РВ(Н)о(д)0,3- $R\frac{1}{2}$.P57(68, 79, 93).B2-«Аква-Гефест»,
(нужные значения обвести)

покрытие – никель, белый, _____ (нужные значения обвести или вписать)
термоколба - 3 мм, 5 мм (нужные значения обвести)

партия № _____ введены в эксплуатацию.





М.п.

Дата ввода в эксплуатацию _____





Подпись лица, ответственного за эксплуатацию _____

Эпюры интенсивности орошения

Вода

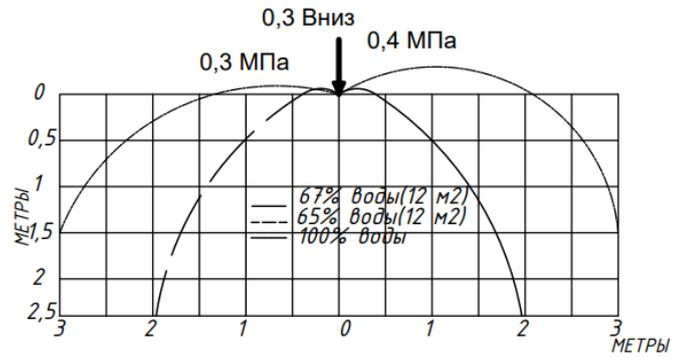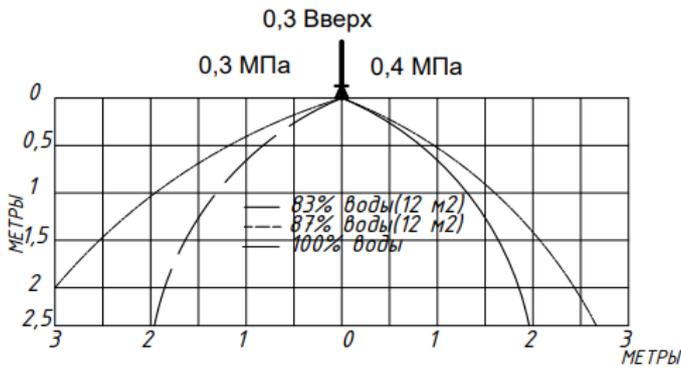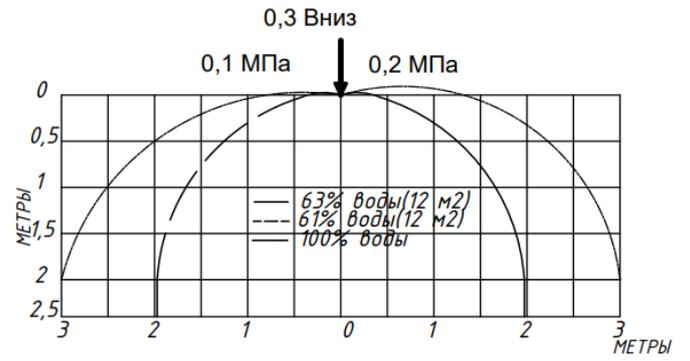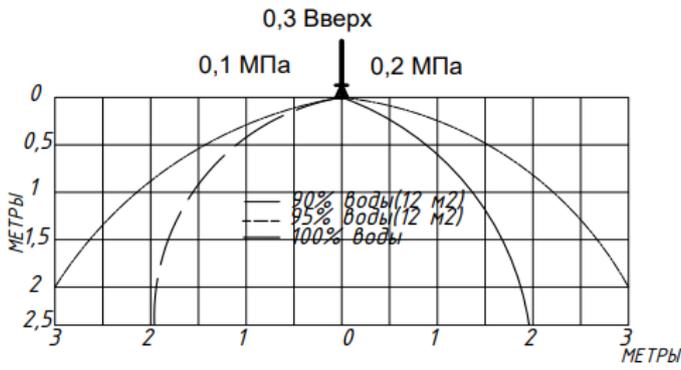


Пена

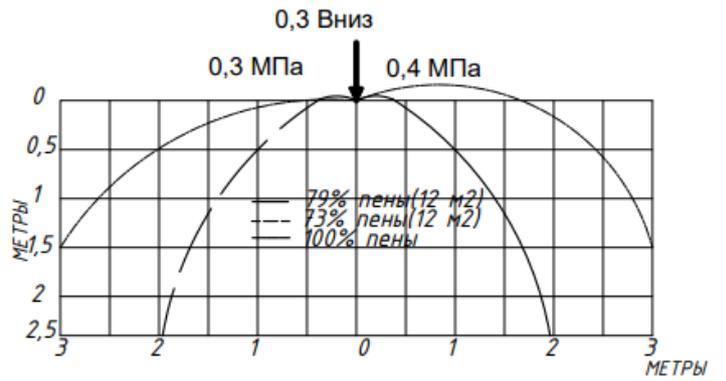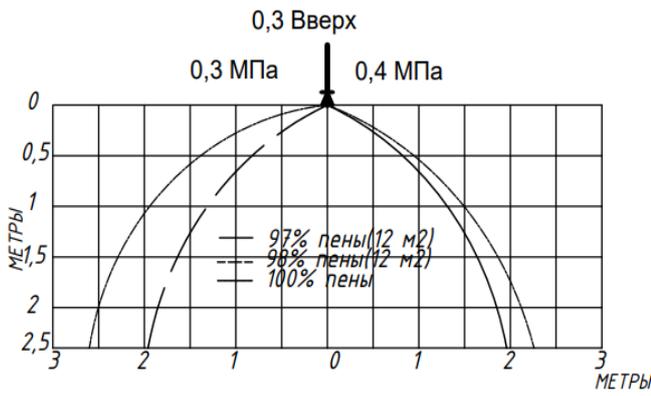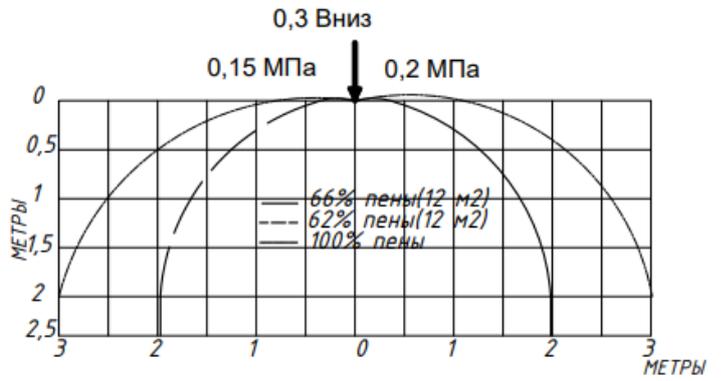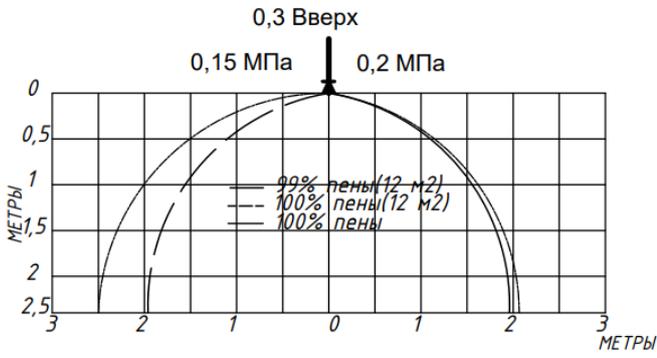

Графики зависимости интенсивности орошения от давления для оросителей водяных и пенных при высоте установки 2,5 м и площади 12 м²

Для воды

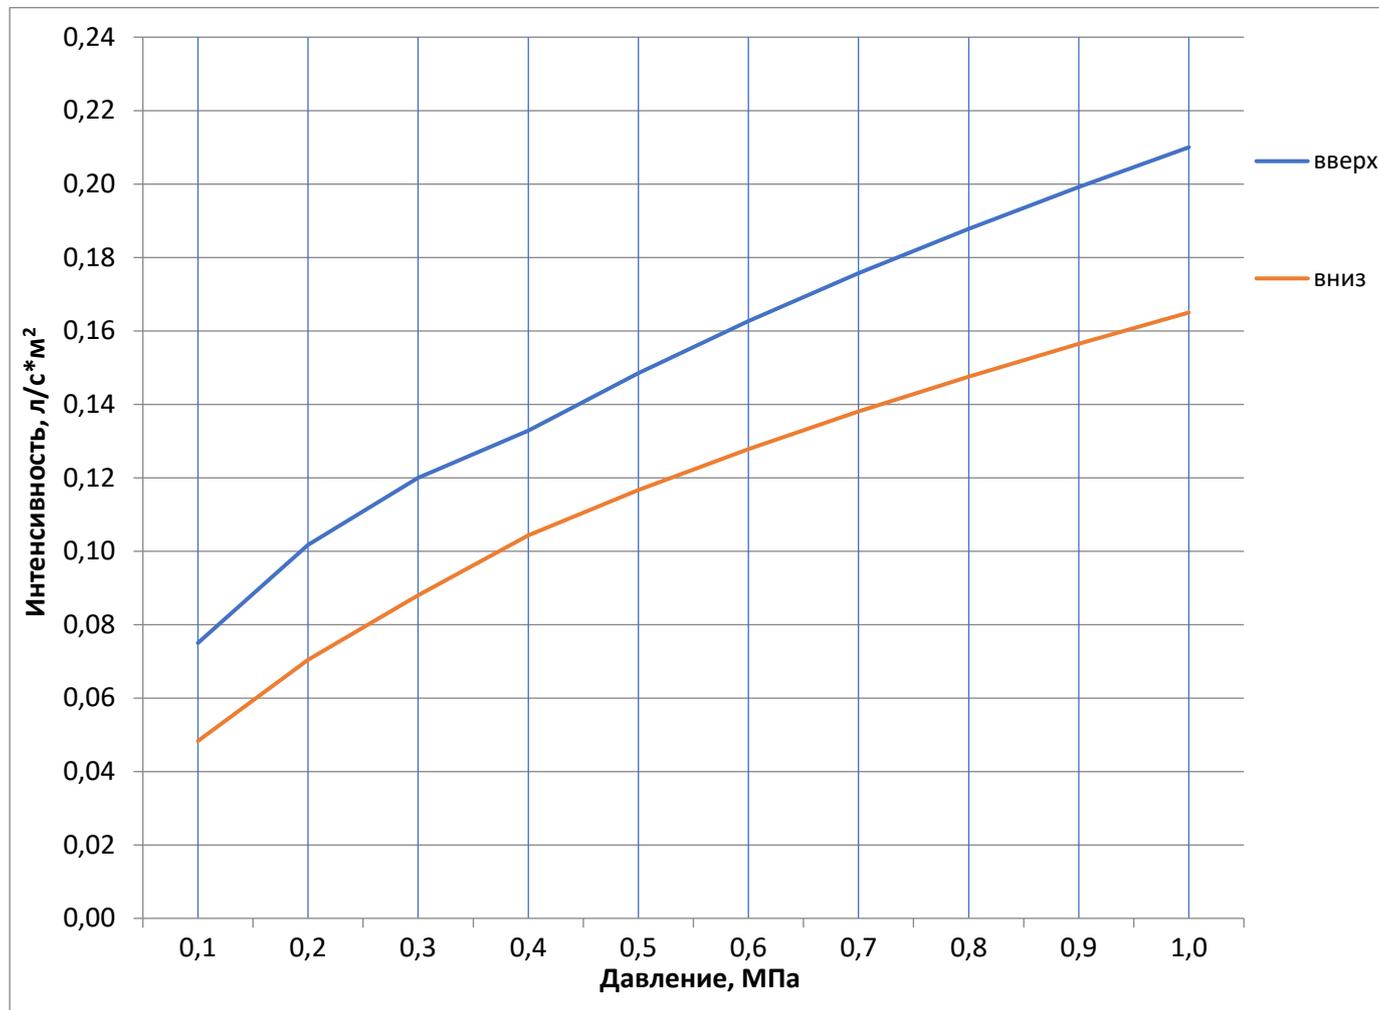

Для пены

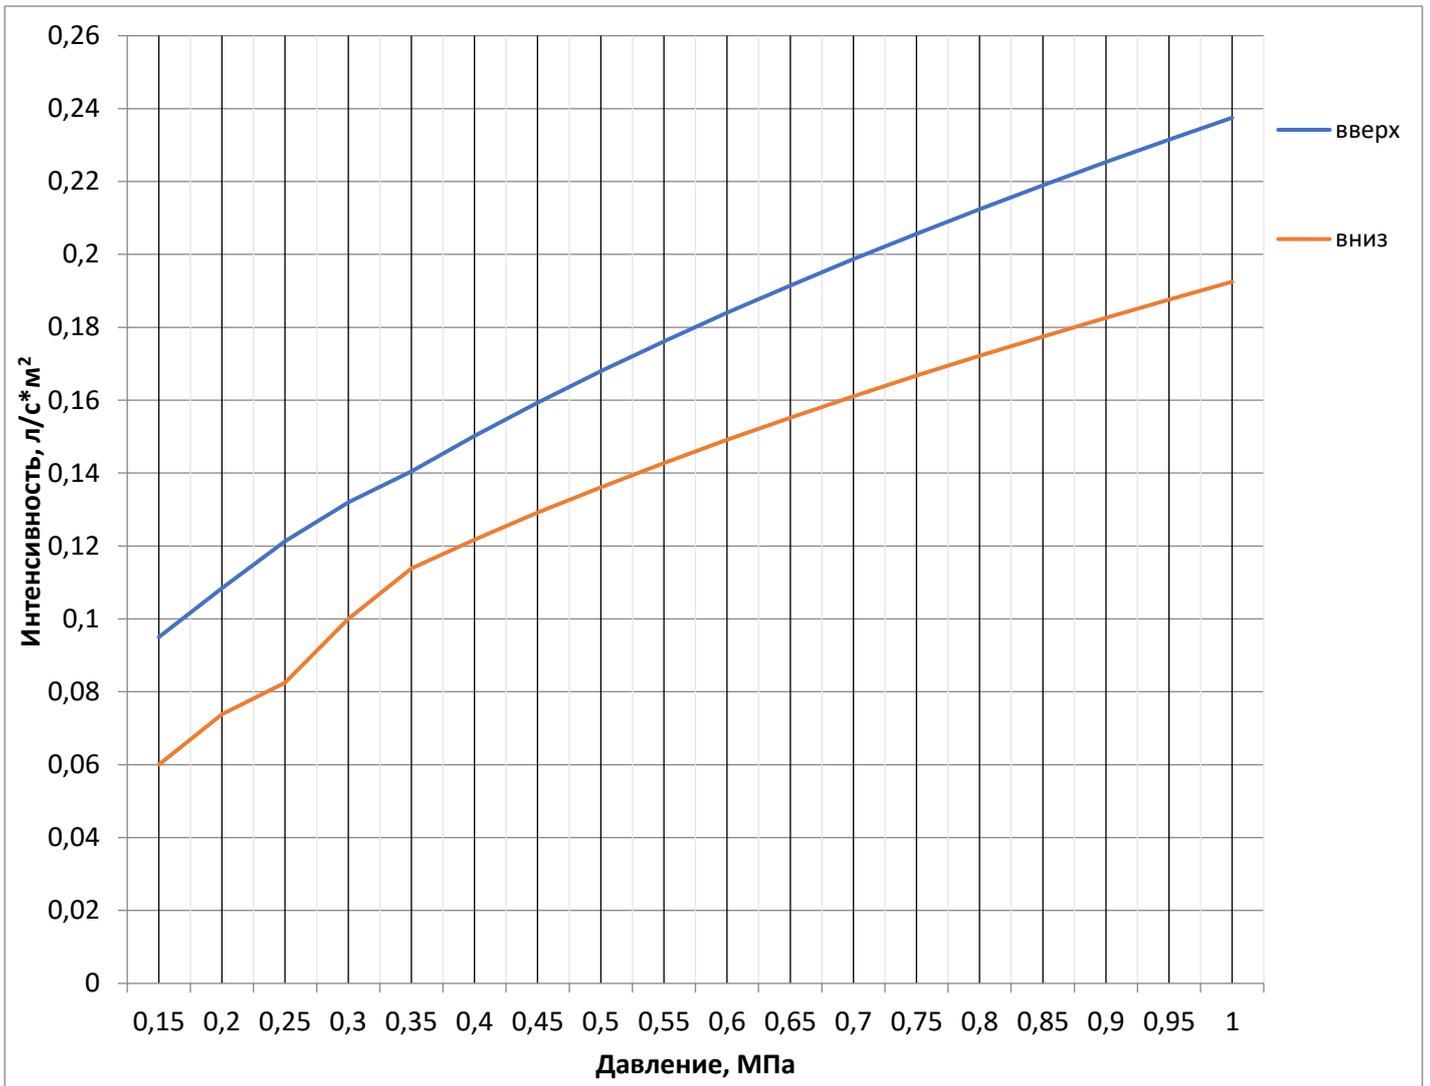


График зависимости интенсивности орошения от давления на площади 12 м², защищаемой группой оросителей (два и более) с высоты 2,5 м

